


| LEGENDA DECTECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDIU | | |
|--|--------|--|
| COD | SIMBOL | DESCRIERE |
| DF | | Detector optic de fum cu soclu inclus, adresabil, montat aparent pe plafon. |
| DFL | | Detector optic de fum cu soclu inclus, adresabil si indicator LED, montat deasupra plafonului fals / in putul liftului |
| DFTL | | Detector optic de fum cu soclu inclus, adresabil si indicator LED, montat deasupra plafonului fals pe tubulatura |
| DC | | Detector de caldura cu soclu inclus, adresabil, montat aparent pe plafon. |
| DFC | | Detector de fum si caldura cu soclu inclus, adresabil, montat aparent pe plafon. |
| DFCL | | Detector de fum si caldura cu soclu inclus, adresabil si indicator LED, montat deasupra plafonului fals. |
| DM | | Declansator manual de alarmare incendiu, adresabil, montat pe perete, hm=1,5m. |
| DD | | Declansator manual actionare sistem desfumare, adresabil, montat pe perete, hm=1,5m. |
| SI | | Dispozitiv de alarmare opto-acustic de interior, adresabil 98dB, montat pe perete, hm=2,10. |
| SE | | Dispozitiv de alarmare opto-acustic de exterior, conventionala 102dB. |
| ECS | | Echipament de control si semnalizare incendiu, adresabil. |
| AP | | Apelator telefonic unde se va asigura o priza telefonica RJ45, cat5. |
| MA | | Modul adresabil 4IN/2OUT, montat aparent. |
| MA | | Modul adresabil 8IN/2OUT, montat aparent. |
| PSU | | Sursa secundara de rezerva 2A/24V. |
| | | Cablu JEH(ST)H E30/FE180 2x2x0,8mmp bucle semnalizare si alarmare incendiu, protejat impotriva deteriorilor mecanice |
| | | Cablu JEH(ST)H E30/FE180 2x2x0,8mmp alimentare sirene exterioare, protejat impotriva deteriorilor mecanice |
| | | Cablu JEH(ST)H E30/FE180 2x2x0,8mmp circuit contact liber de potential, protejat impotriva deteriorilor mecanice |


NOTA:

- Declansatoarele manuale se vor monta la o inaltime de 1,5m.
- Cablu de semnalizare incendiu se va monta in tuburi de protectie HFT.
- Bucle ce duce la camera pompelor va fi montat in tub de protectie rifat, montat ingropat in pamant la adancimea de 0,8 m.

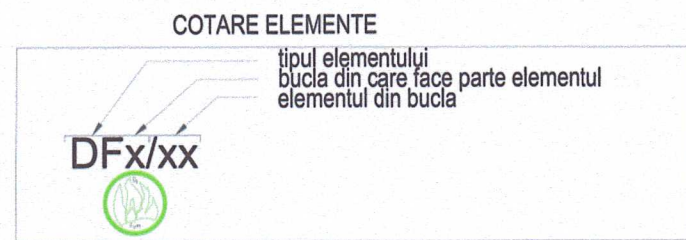

| LEGENDA AVERTIZARE PANICA GRUP SANITAR CU DIZABILITATIE | | |
|---|--------|---------------------------------------|
| COD | SIMBOL | DESCRIERE |
| S1 | | Sursa de alimentare - 10A cu back-up; |
| CO | | Controler de zona; |
| MES | | Modul electronic cu flash; |
| BA | | Buton apelare/anulare semnal; |
| LCD | | Terminal cu display; |
| BA | | Buton anulare semnal; |
| BU | | Buton urgenta; |
| SI | | Sirena conventionala; |
| | | Cablu JEH(ST)H E30/FE180 4x2x0,8; |

SCHEMA BLOC APELARE PERSOANE CU DIZABILITATI

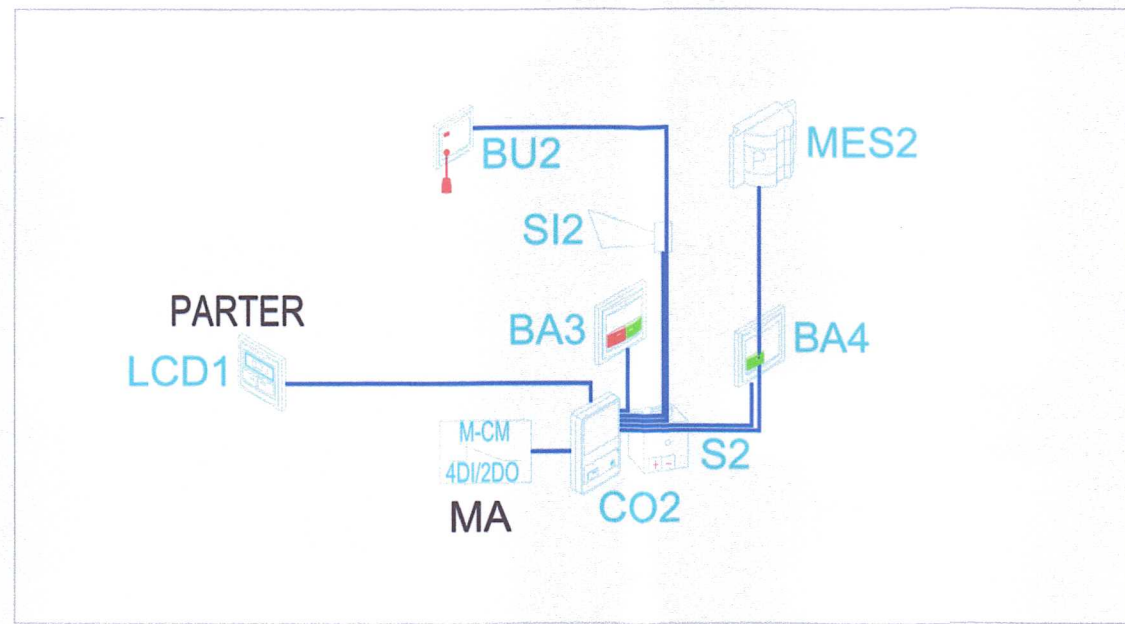

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| Verificator Expert | | | | Nume | | | | Semnatura | | | | Cerință | | | | Referat/Expertiză Nr./Data | | | |
| Categorie de importanță (CI. H.G. 766-1997) | | | | C | | | | Clasa de importanță (CI. P1001-2013) | | | | III | | | | Tipul clădirii (CI. P118-99) | | | |
| Riscul de incendiu (CI. P118-99) | | | | MIC | | | | Gradul de rezistență la foc (CI. P118-99) | | | | II | | | | Proiectant/Desenat | | | |
| Proiectant general: | | | | LUFTEC-CONCEPT SRL | | | | București, Calea Plevnei, nr. 147-148, sector 6, România | | | | J40/7203/2023, CUI RO47985505 | | | | Site: proiectare6.ro, email: contact@proiectare6.ro | | | |
| Proiectant de specialitate: | | | | LUFTEC-CONCEPT SRL | | | | Str. Cheil Dambovitei 26 Et. P Ap. 1 | | | | Loc. Popești Leordeni, Ilfov | | | | e-mail: office@luftec-concept.ro | | | |
| Coordonator | | | | urb. Radu LAZAR | | | | Sef proiect | | | | arb. Andrei TÎNȚARI | | | | Proiectat/Desenat | | | |
| Ing. Marius Mădin | | | | Scara: | | | | 2025 | | | | Revizor: | | | | 00 | | | |
| Titlul proiectului: | | | | SALA DE SPORT SFINȚII CONSTANTIN ȘI ELENA | | | | Nr. Proiect: | | | | P054 | | | | Faza: | | | |
| Adresa: | | | | Aleea Lunca Cernei nr. 3, Sector 6, București | | | | Beneficiar: | | | | Sectorul 6 al Municipiului București | | | | SF | | | |
| Denumire obiectiv: | | | | SCHEMA BLOC DE DETECTARE, SEMNALIZARE ȘI ALARMARE INCENDIU ȘI APELARE PERSOANE CU DIZABILITATI | | | | Desen nr.: | | | | ICS100 | | | | | | | |